

EXPO Mendoza *pura energía*

EXPOSICIÓN Y CONFERENCIA DE LA INDUSTRIA
ENERGÉTICA Y MINERA DE MENDOZA

1 al 4 de Diciembre de 2010

Predio Ferial de la UCIM - Ciudad de Mendoza

Propuesta de Marketing Opportunities

www.expomendozaenergia.com.ar




EL DISTRIBUIDOR EN LA TRANSACCION DE LA ENERGÍA

 ENERGÍA (MWh)
 REMUNERACIÓN (\$)



CAMMESA

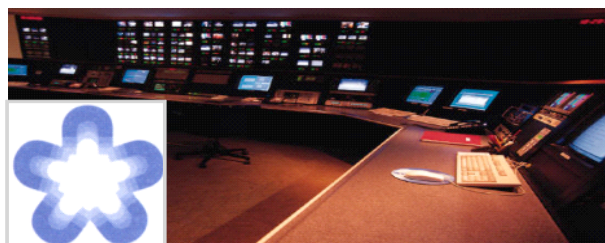



ACTIVOS ELECTRICOS EDEMSA

- **CLIENTES**

382.627 N°

- **AREA DE CONCESION** **109.908 Km²**

- **AREA VERDE** **2.597 Km²**

- **AREA DESERTICA** **107.311 Km²**

- **LINEAS AT 132/66 kV** **893 Km**

- **LINEAS MT 33 - 13.2 kV** **7.380 Km**

- **LINEAS BT 0.38 - 0.22 kV** **7030 Km**

- **EETT AT/MT** **37 N°**


- **CENTROS DE DISTRIBUCION** **17 N°**

- **SUBESTACIONES MT/BT** **11.078 N°**

- **POTENCIA DISPONIBLE AT/MT** **1232 MVA**




PROCESOS EDEMSA

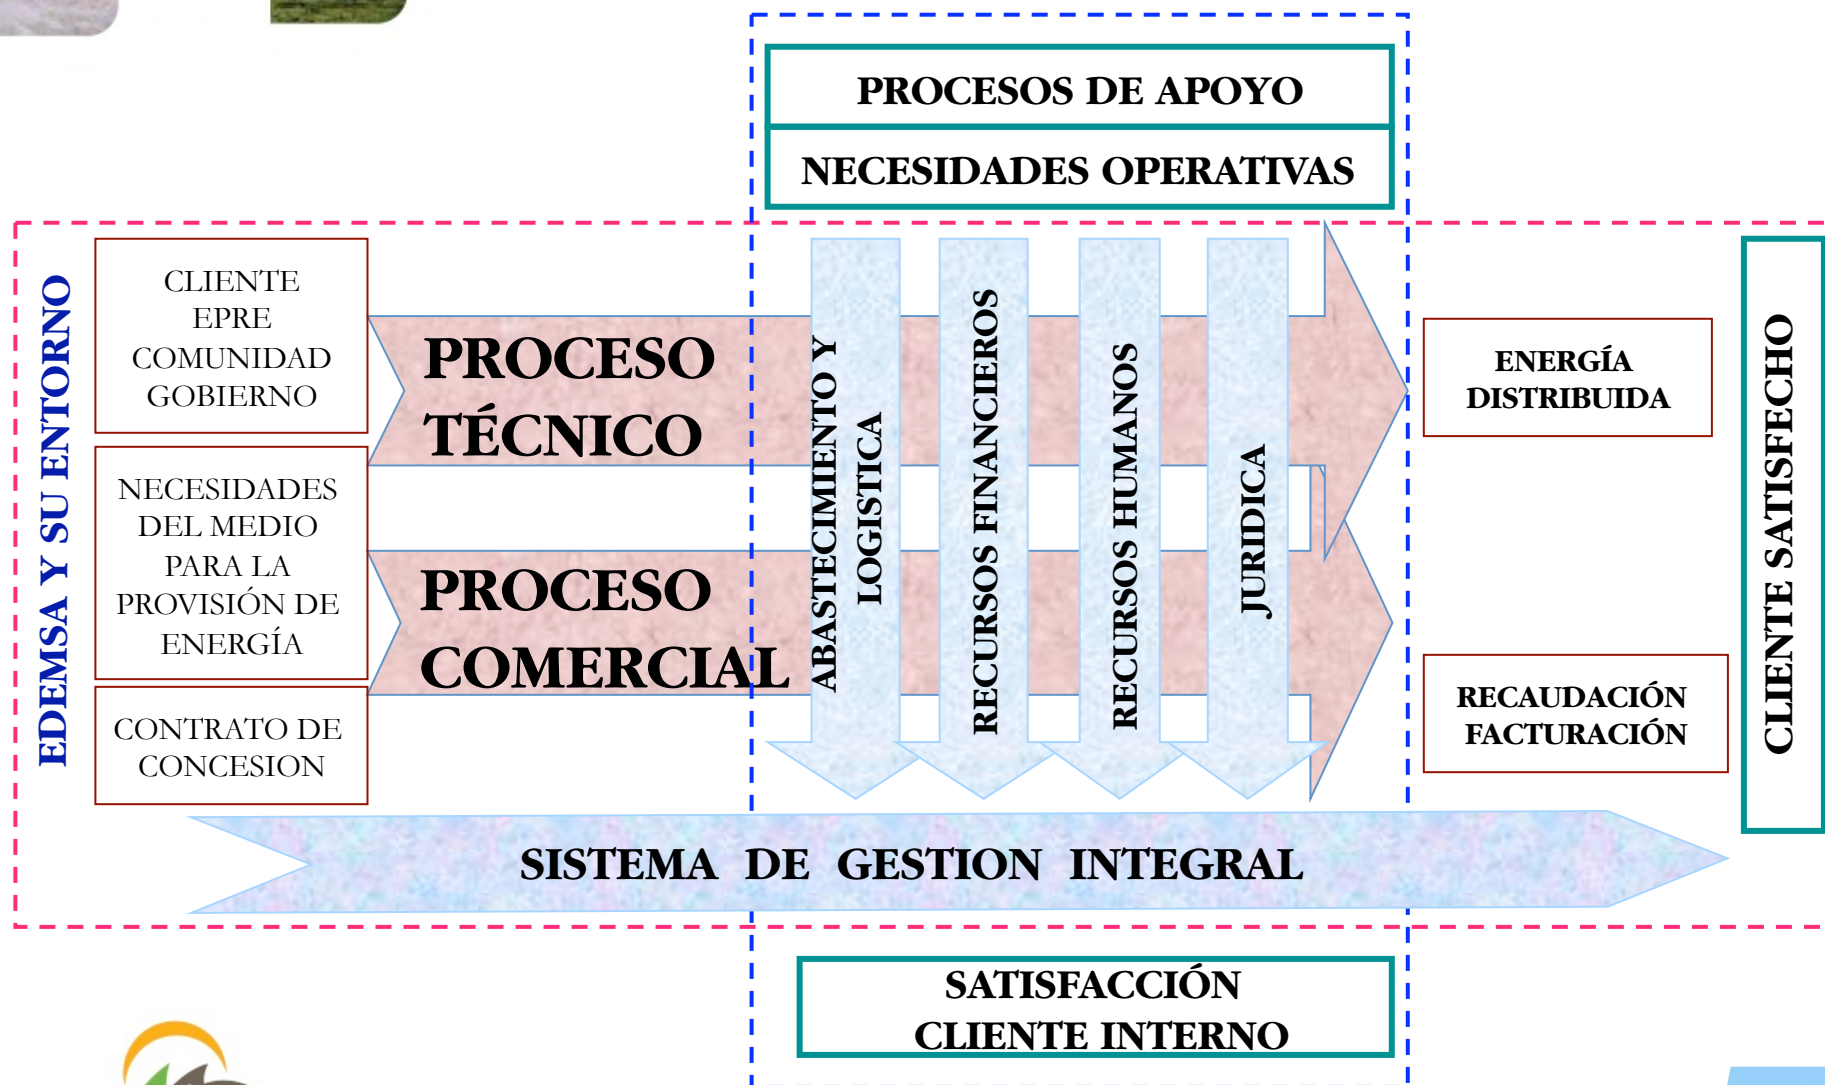



MODELO DE GESTION

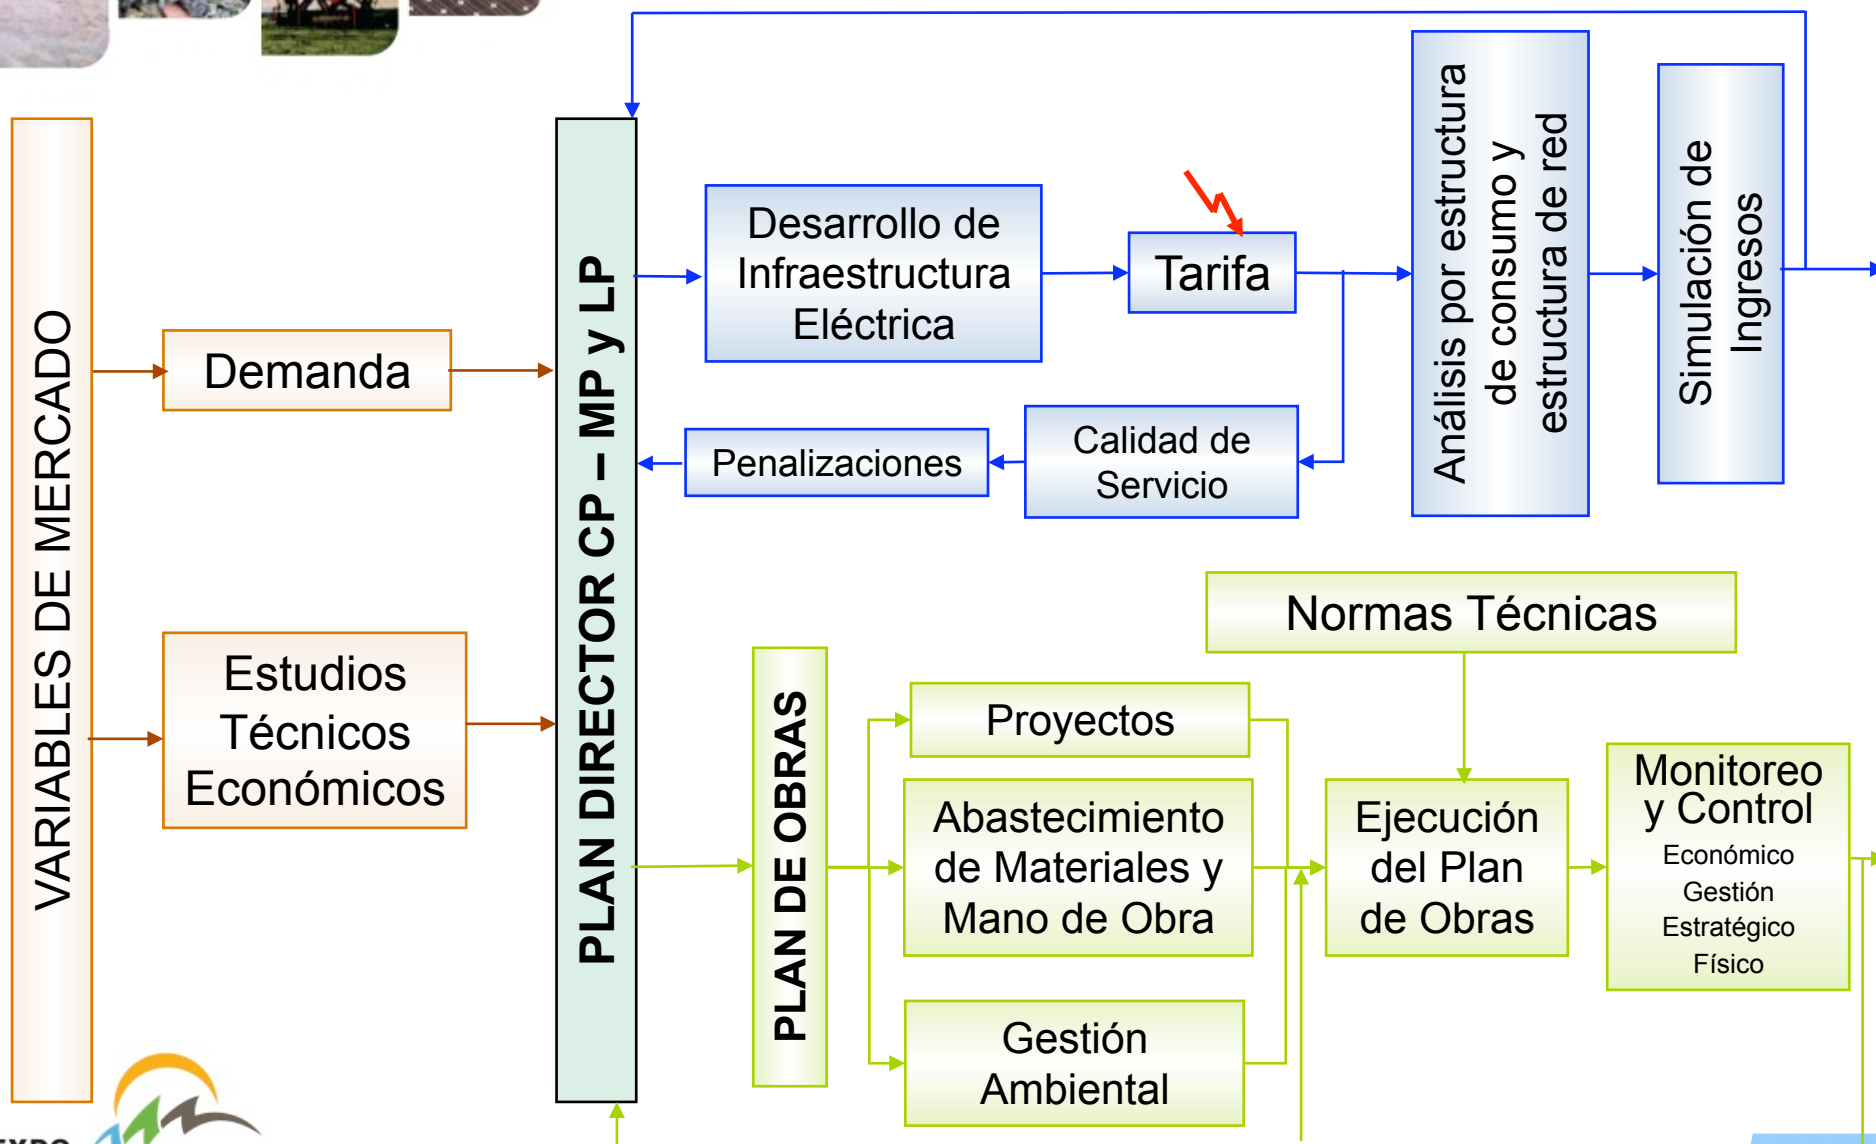



ENTORNO DE LA DISTRIBUIDORA

- LOGRAR LA SUSTENTABILIDAD DEL PROCESO DE DISTRIBUCION
- REDES DE DISTRIBUCION (ASPECTO SOCIAL) ADAPTADAS AL CLIENTE (DEMANDA)
- EL MARCO REGULATORIO BASA SU SEÑAL ECONOMICA EN LA EFICIENCIA
- LOS INDICADORES DEL DESEMPEÑO:
 - CALIDAD DEL SERVICIO TECNICO
 - CALIDAD DEL PRODUCTO TECNICO
 - CALIDAD DEL SERVICIO COMERCIAL
- OPTIMIZACION EN LA GESTIÓN (EXPLOTACION) E INVERSIÓN (PLAN DE OBRAS)
- NO ALCANZAR LOS NIVELES DEFINIDOS RESULTA EN SANCIONES PARA INCENTIVAR Y DIRECCIONAR LAS INVERSIONES Y LOS GASTOS OPERATIVOS
- PARA EXPLOTAR EL POTENCIAL ENERGETICO DE LA PROVINCIA, LA DISTRIBUIDORA DEBE REALIZAR LA EXPANSIÓN DE SUS REDES



PRINCIPALES OBRAS EJECUTADAS

Líneas de Alta Tensión 132KV

AÑO 2003

LAT ET PIP – ET BOULOGNE 132KV

35 Km ST 300/50 AlAc

MONTO: \$5.235.973

AÑO 2007

LAT ET PIP – ET TUPUNGATO 132KV

59 Km ST 300/50 AlAc

MONTO: \$12.874.767

AÑO 2007/8 – 2009

LSAT ET BOULOGNE – ET LAS HERAS

5km ST 630 Al

MONTO: \$ 11.867.482



EN EJECUCIÓN 2010

LAT ET SILARSA – ET PIP (SOLUCIÓN PROVISORIA)

300 mts ST 300/50 AlAc y Campo de Línea en ETPIP

MONTO: \$4.265.209



ESTACIONES TRANSFORMADORAS

AÑO 2003/2009 ET BOULOGNE SUR MER

132/13,2 KV 1x 30 MVA.

(Ampliada a 1x 20 MVA 2008) MONTO:

\$4.441.048

AÑO 2004 CD SAN MARTÍN

Reemplazo de 36 Celdas de 13.2 KV

MONTO: **\$2.515.802**

AÑO 2007-2008 CD LAS HERAS

Construc. Civil y Reemp. 39 Celdas 13.2 KV

MONTO: **\$ 3.445.733**

AÑO 2010 ET Maipú

Construcción Civil, Reemp. 26 Celdas 13.2 KV

Repotenciación a 45 MVA – MONTO: **\$5.500.000**

EN EJECUCIÓN 2010

ET LAS VIÑAS – LAAT y RED MT

132/13,2 kV – 1x30 MVA – 31 km LAAT ST 132 KV – 10 km Red MT

MONTO: \$ 24.000.000







ESTRUCTURA DE RED MT - BT

ETAPA 1 (2007 – 2009)

Tendido 15 km LSMT y LSBT

Construcción 5 cámaras subterráneas 1x1000 KVA c/u, Instalación 16 gabinetes

MONTO: \$ 4.100.000

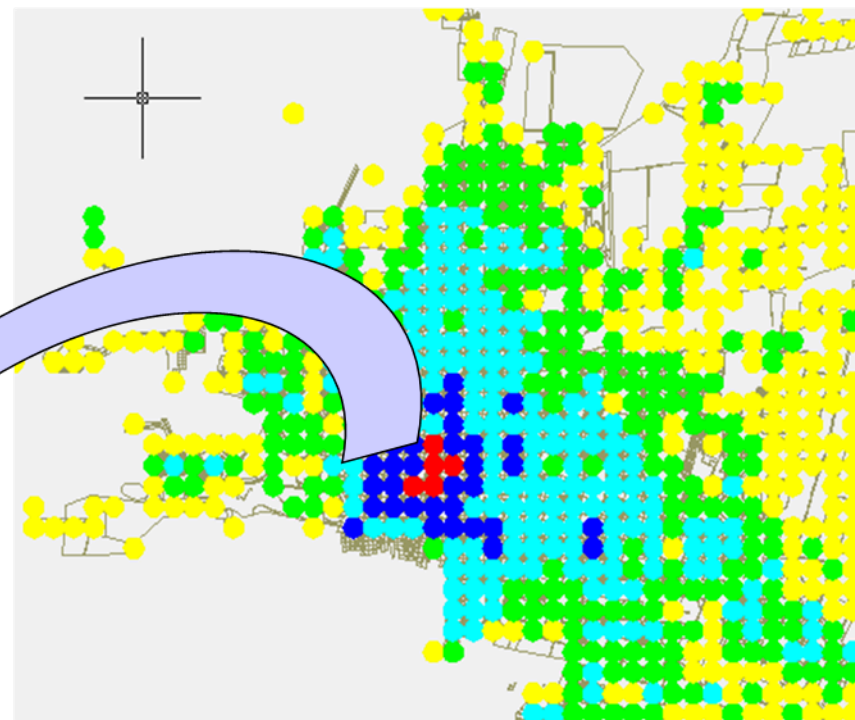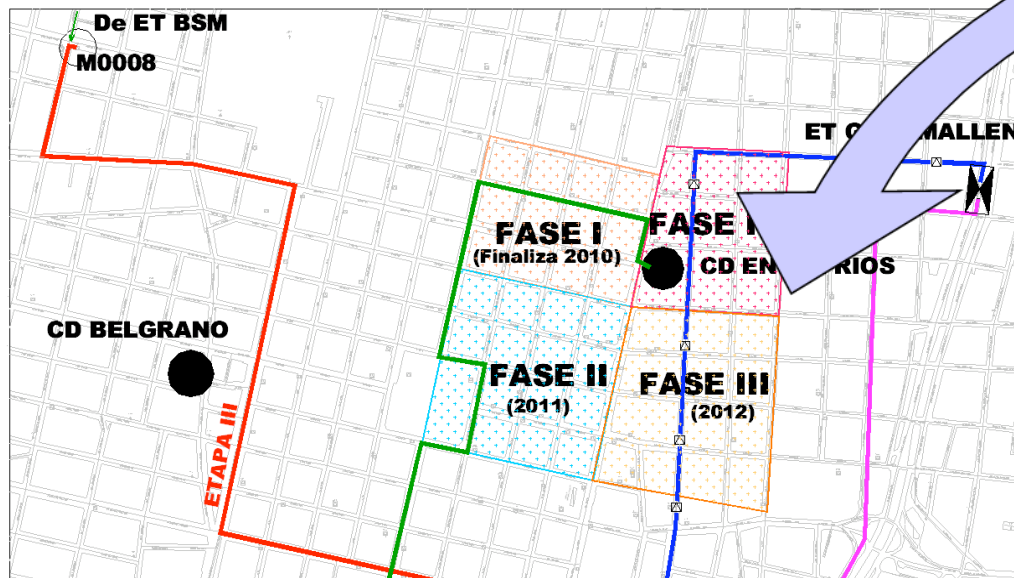


FASE 1 (2009 – 2010)

Tendido de red subterránea de BT en áreas críticas de Capital.

MONTO: \$2.000.000




CRONOLOGÍA DE LAS INVERSIONES EDEMSA

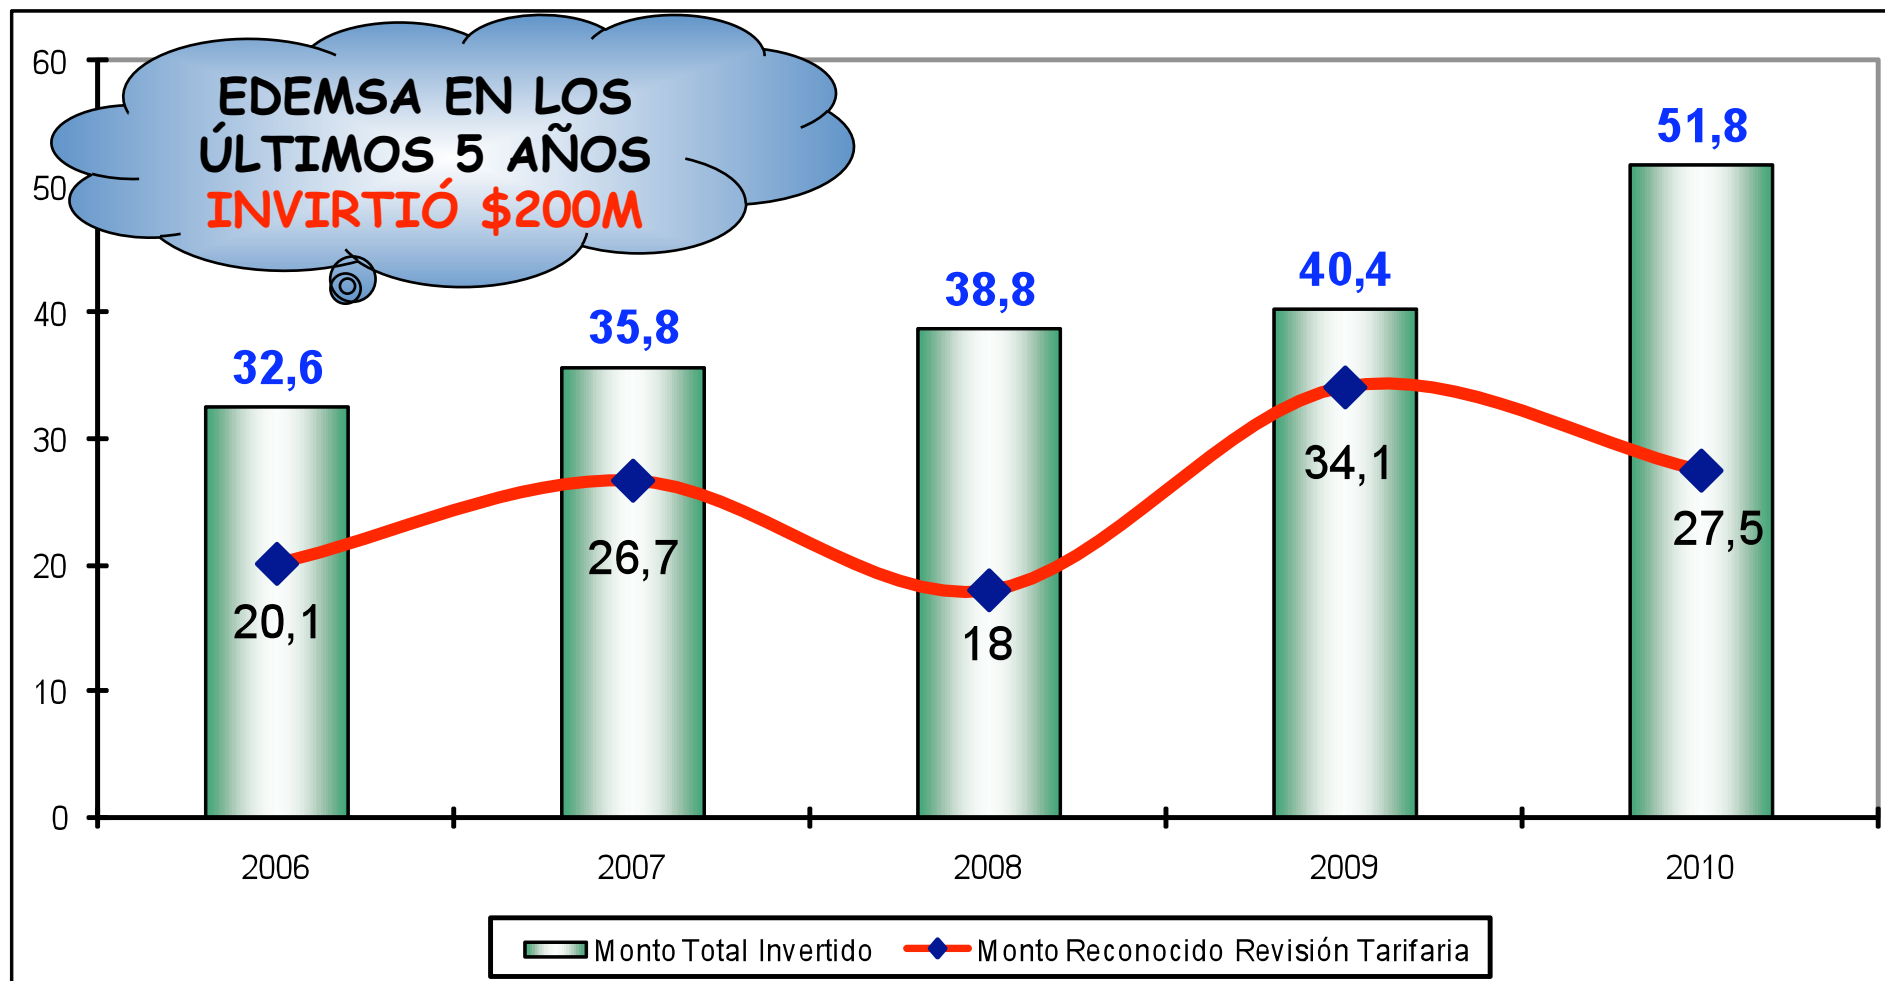




¿CUAL ES LA CADENA DE VALOR DE NUESTRO NEGOCIO?

(PORCENTAJES SOBRE TOTAL DE GASTOS E INVERSIONES)

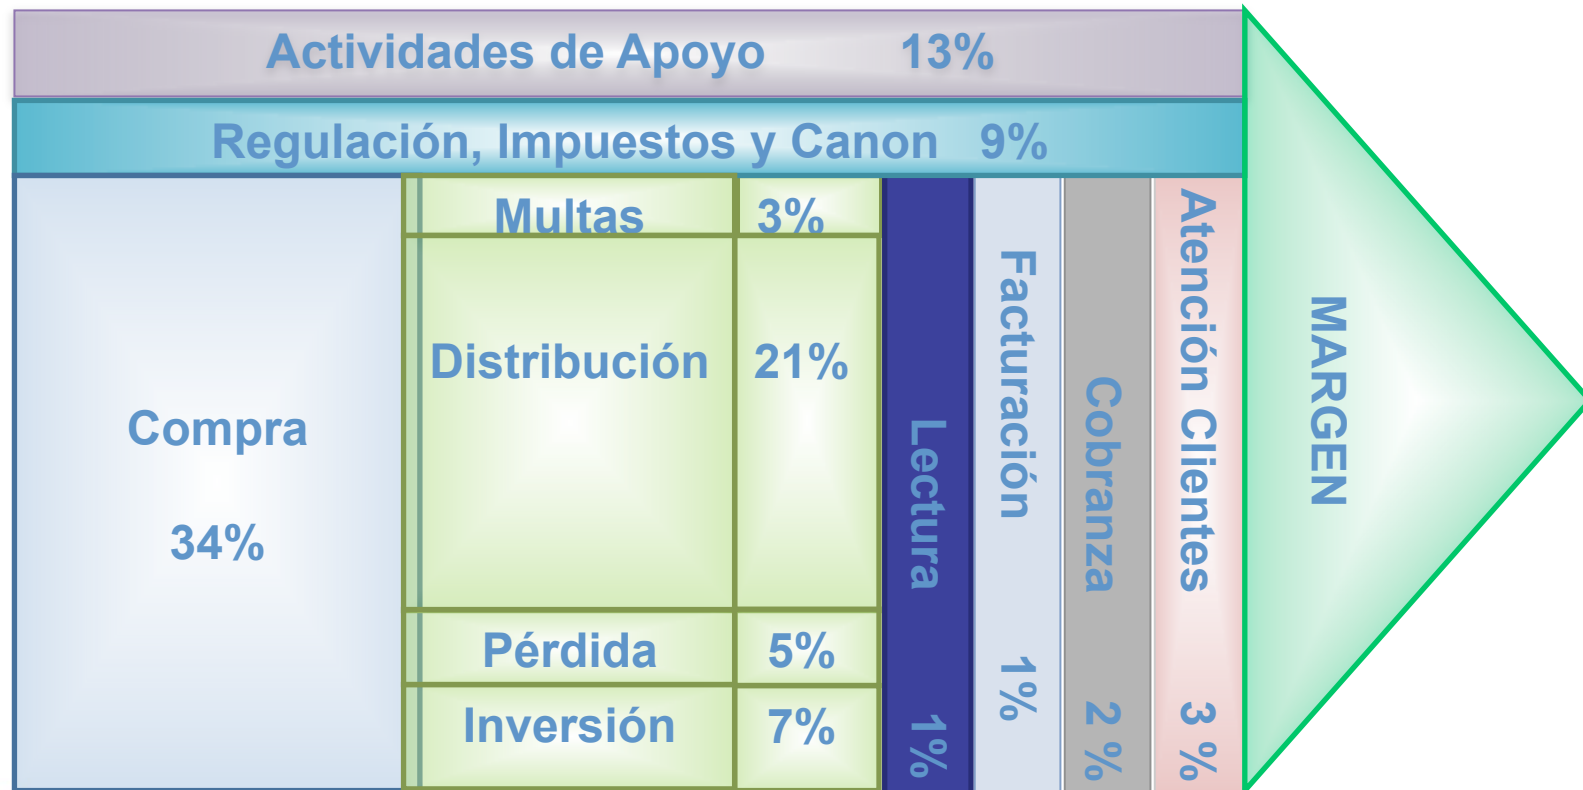

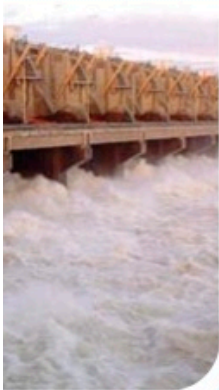

EXPO **Mendoza** *pura energía*

EXPOSICIÓN Y CONFERENCIA DE LA INDUSTRIA
ENERGÉTICA Y MINERA DE MENDOZA

1 al 4 de Diciembre de 2010

Predio Ferial de la UCIM - Ciudad de Mendoza

www.expomendozaenergia.com.ar

Muchas Gracias